Biovis Diagnostik MVZ GmbH
Prof. Dr. med. Burkhard Schütz
Wissenschaftliche Leitung
Thomas Gugerel [1]
Ärztliche Leitung
Dr. med. Herbert Schmidt [1]
Prof. Dr. med. Michael Kramer [1]

Justus-Staudt-Straße 2
65555 Limburg-Offheim
[1]Facharzt für Laboratoriumsmedizin

Tel.: 0 64 31 / 21 248 - 0
Fax: 0 64 31 / 21 248 - 66
E-mail: info@biovis.de
Web: www.biovis.de

Extern Nr. [redacted]

Naam Voornaam	[redacted]	Geboortedatum Geslacht	[redacted]	Opdrachtnr. Ingangsdatum	[redacted]
Datum monsterafname Materiaal		Gevalideerd door Gevalideerd op		Uitslagstatus Uitslagstatus op	

Test	Uitslag	Eenheid	Normbereik	Vorig onderzoek	Materiaal Methode
Speciale gastro-enterologische diagnostiek					
SIBO-Test					
SIBO test	SIBO				AT NA)

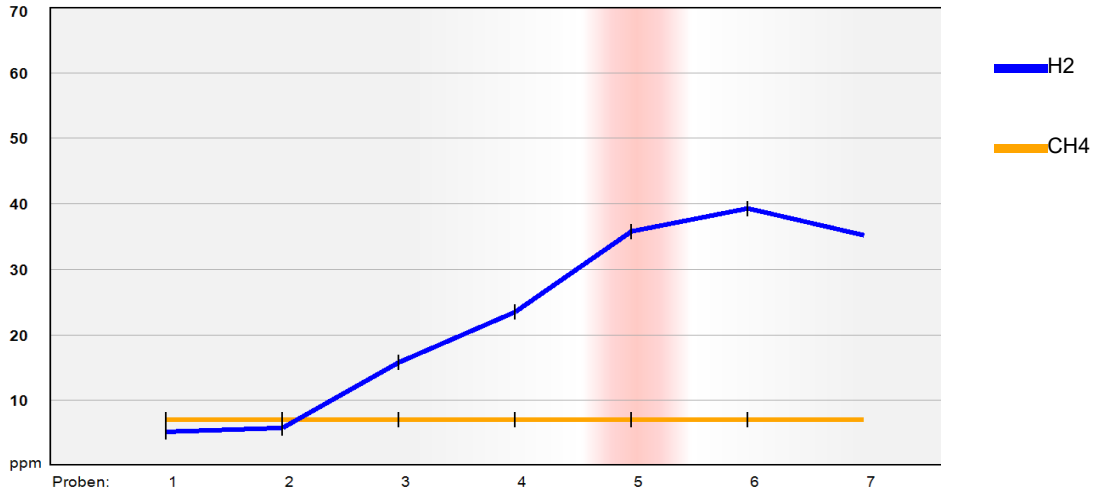

SIBO-Test (Wasserstoff)				
Ademgasanalyse 1	5,2	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 2	5,8	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 3	15,8	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 4	**23,5**	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 5	**35,8**	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 6	**39,3**	ppm	< 20	AT NA) GC
Ademgasanalyse 7	**35,2**	ppm	< 20	AT NA) GC
SIBO-Test (Methan)				
Ademgasanalyse 1	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 2	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 3	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 4	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 5	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 6	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC
Ademgasanalyse 7	<8,0	ppm	< 10	AT NA) GC

AT=Atem

*Externe analyse (R), A) geaccrediteerd NA) niet geaccrediteerd